

Согласовано:

Инженер ПТО

ООО «Теплосервис»

И.Д. Эльберг


СХЕМА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ КОТЕЛЬНОЙ № 11

Утверждаю:

Директор

ООО «Теплосервис»

Л.В. Свириденко

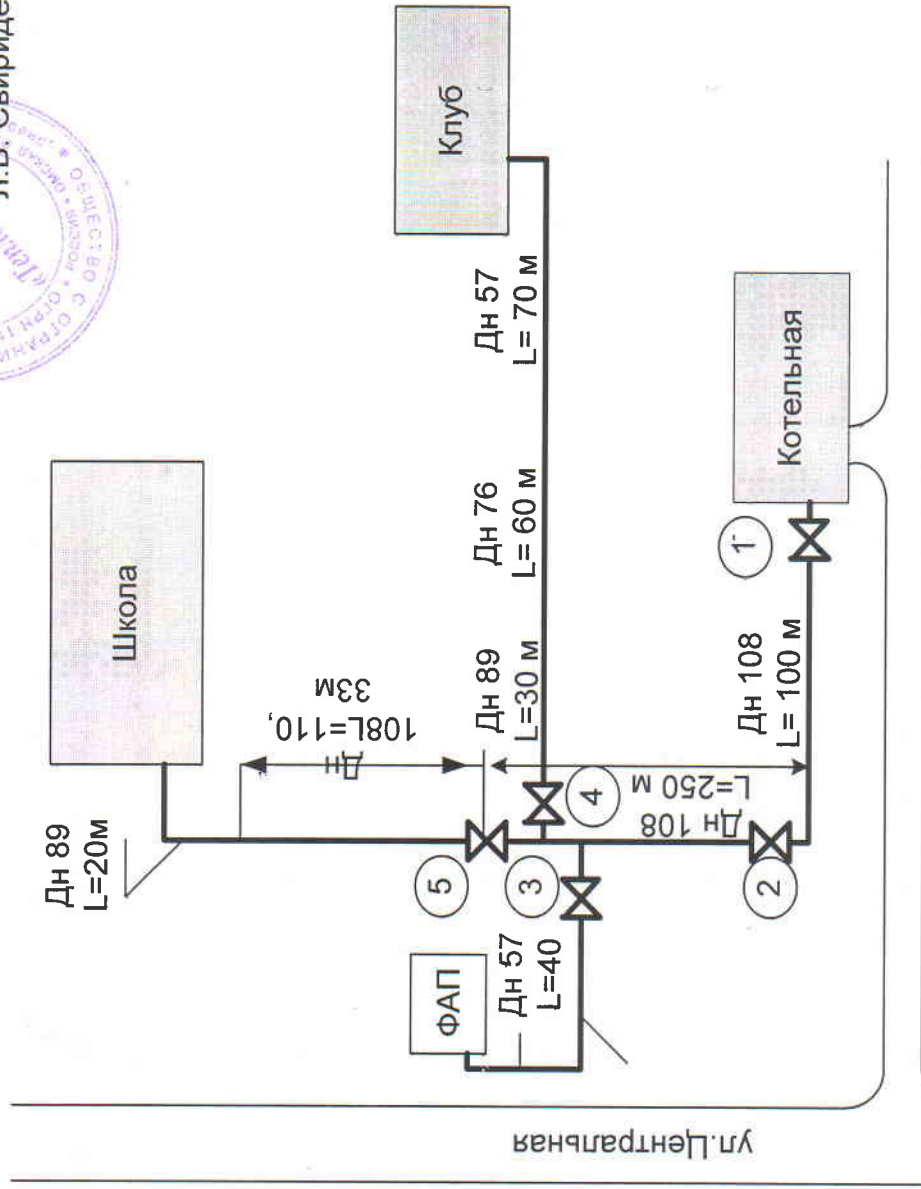

- ① Задвижка Ду 80 2 шт
- ② Задвижка Ду 80 2 шт
- ③ Задвижка Ду 50 2 шт
- ④ Задвижка Ду 80 2 шт
- ⑤ Задвижка Ду 80 2 шт

Диаметр, мм	Длина, м
Дн 108	460,3
Дн 89	50
Дн 76	60
Дн 57	110
Итого	680,3

Депутат избирательного округа №7

Глава Екатериновского сельского поселения:

(Signature)

Ковалев С.В.

Меженев А.И.