

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области"  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Исилькульском районе"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

юридический адрес 644116  
г. Омск, ул. 27-я Северная, 42а  
телефон 68-08-09, факс: 68-09-77  
адрес места осуществления деятельности  
646024,  
г. Исилькуль, ул.Ермолаева, д.49  
телефон/факс: 20-309

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.511537  
от 02.10.2015г.

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 21.06.2017



№ 1565

1. Проба, образец: Вода водопроводная
2. Место отбора: водоразборная колонка Москаленский район, с. Волчпнка,
3. Наименование и адрес заказчика: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области., г. Омск . ул. 10 Лет Октября дом 98
4. Дата и время отбора проб: 08.06.2017 14:20
5. Дата и время получения проб, образцов: 08.06.2017 16:00
- 6.Дата окончания испытаний: 13.06.2017 10:22:50
7. Цель исследования: Надзор ГиЗ Бюджет плановый
8. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ Р 56237-14      ГОСТ 31942-2012      ГОСТ 31861-2012
9. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Погрешность	Допустимые величины
1	Запах при 20 градусах	ГОСТ 3351-74	0 балл		не более 2 балл
2	Мутность	ГОСТ 3351-74	0,58 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
3	Цветность	ГОСТ 31868-2012	5 градусы		не более 20 градусы
4	Окисляемость перманганатная	ПНДЖ Ф 14.1:2.4.154-99	3,16 мгО/дм3	+0,32	не более 5 мгО/дм3
5	Нитраты	ГОСТ 33045-2014	0,1 мг/дм3		не более 45 мг/дм3
6	Аммиак (по азоту)	ГОСТ 33045-2014	0,1 мг/дм3		не более 2 мг/дм3
7	Железо	ГОСТ 4011-72	0,1 мг/дм3		не более 0,3 мг/дм3
8	Хлориды	ГОСТ 4245-72	24,5 мг/дм3	+3,7	не более 350 мг/дм3
9	Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	7 КОЕв1 мл		не более 50 КОЕ в 1 мл
10	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены 0 КОЕв 100мл		отсутствие КОЕ в 100мл
11	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены 0 КОЕв100 мл		отсутствие КОЕв100 мл

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Погрешность	Допустимые величины
Испытания проведены И В			ф/лаборант Миклухина Т.В., Макарова		
ФИО и подпись оформившего протокол			Латухина Т.М.		
Руководитель (заместитель руководителя) испытательного лабораторного центра			Парфёнова Я.А.		



юридический адрес 644116  
г. Омск, ул. 27-я Северная, 42а  
телефон 68-08-09, факс: 68-09-77  
адрес места осуществления деятельности  
646024,  
г. Исилькуль, ул.Ермолаева, д.49  
телефон/факс: 20-309

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU. 710032 от 24.04.2015г

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЯ

От 21.06.2017

№ 1565

1. Проба, образец Вода водопроводная  
место отбора водоразборная колонка Москаленский район, с. Волчанка,
2. Дата получения проб, образца 08.06.2017 г.  
Дата окончания испытаний 13.06.2017 10:22:50
3. На соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01


Заключение: данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по показателям указанным в протоколе.

Заключение сделал

врач по общей гигиене Гаус Т.Ф.  
21.06.2017 г

Главный врач

Гаус Т.Ф.

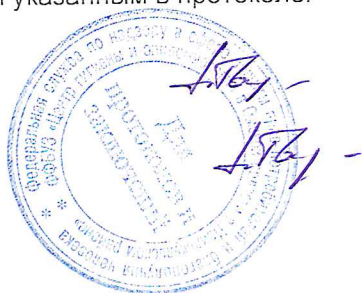



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области"**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Исилькульском районе"**  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

юридический адрес 644116  
г. Омск, ул. 27-я Северная, 42а  
телефон 68-08-09, факс: 68-09-77  
адрес места осуществления деятельности  
646024,  
г. Исилькуль, ул.Ермолаева, д.49  
телефон/факс: 20-309

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU 0001 511537  
от 02.10.2015г.

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 21.06.2017

№ 1562

1. Проба, образец: Вода водопроводная
2. Место отбора: водоразборная колонка р.п. Москаленки, ул. Комсомольская
3. Наименование и адрес заказчика: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области., г. Омск . ул. 10 Лет Октября дом 98
4. Дата и время отбора проб: 08.06.2017 14:20
5. Дата и время получения проб, образцов: 08.06.2017 16:00
6. Дата окончания испытаний: 13.06.2017 10:29:28
7. Цель исследования: Надзор ГиЗ Бюджет плановый
8. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ Р 56237-14      ГОСТ 31942-2012      ГОСТ 31861-2012
9. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Погрешность	Допустимые величины
1	Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	6 КОЕв1 мл		не более 50 КОЕв1 мл
2	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены 0 КОЕв 100мл		отсутствие КОЕв 100мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены 0 КОЕв100 мл		отсутствие КОЕв100 мл
4	Нитраты	ГОСТ 33045-2014	менее 0,1 мг/дм3		не более 45 мг/дм3
5	Аммиак (по азоту)	ГОСТ 33045-2014	менее 0,1 мг/дм3		не более 2 мг/дм3
6	Железо	ГОСТ 4011-72	менее 0,1 мг/дм3		не более 0,3 мг/дм3
7	Хлориды	ГОСТ 4245-72	24,5 мг/дм3	+/-3,7	не более 350 мг/дм3
8	Окисляемость перманганатная	ПНДЖ Ф 14.1:2:4.154-99	3,24 мгО/дм3	+/-0,32	не более 5 мгО/дм3
9	Запах при 20 градусах	ГОСТ 3351-74	0 балл		не более 2 балл
10	Мутность	ГОСТ 3351-74	менее 0,58 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
11	Цветность	ГОСТ 31868-2012	менее 5 градусы		не более 20 градусы

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Погрешность	Допустимые величины
-------	--------------------------	------------------------	----------------------	-------------	---------------------

Испытания проведены  
И.В.

ф/лаборант Миклухина Т.В., Макарова

ФИО и подпись оформившего протокол



Латухина Т.М.

Руководитель (заместитель руководителя)  
испытательного лабораторного центра



Парфёнова Я.А.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Исилькульском районе"

юридический адрес 644116  
г. Омск, ул. 27-я Северная, 42а  
телефон 68-08-09, факс: 68-09-77  
адрес места осуществления деятельности  
646024,  
г. Исилькуль, ул.Ермолаева, д.49  
телефон/факс: 20-309

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU. 710032 от 24.04.2015г

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЯ

От 21.06.2017

№ 1562

1. Проба, образец **Вода водопроводная**  
место отбора **водоразборная колонка р.п. Москаленки, ул. Комсомольская**
2. Дата получения проб, образца **08.06.2017 г.**  
Дата окончания испытаний **13.06.2017 10:29:28**
3. На соответствие требованиям **СанПиН 2.1.4.1074-01**

Заключение: данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по показателям указанным в протоколе.

Заключение сделал

врач по общей гигиене Гаус Т.Ф.  
21.06.2017 г.

Главный врач

Гаус Т.Ф.





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области"  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Исилькульском районе"

юридический адрес 644116  
г. Омск, ул. 27-я Северная, 42а  
телефон 68-08-09, факс: 68-09-77  
адрес места осуществления деятельности  
646024,  
г. Исилькуль, ул.Ермолаева, д.49  
телефон/факс: 20-309

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU. 710032 от 24.04.2015г

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО  
ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЯ**

От 07.06.2017

№ 1427

1. Проба, образец **Вода водопроводная**  
место отбора **водоразборная колонка Омская область, Москаленский район, с. Волчанка**
2. Дата получения проб, образца **05.06.2017 г.**  
Дата окончания испытаний **07.06.2017 10:02:12**
3. На соответствие требованиям **СанПиН 2.1.4.1074-01**

Заключение: данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по показателям указанным в протоколе.

Заключение сделал

Главный врач



врач по общей гигиене Гаус Т.Ф.  
07.06.2017 г.

Гаус Т.Ф.





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области"  
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Исилькульском районе"  
 АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

юридический адрес 644116  
 г. Омск, ул. 27-я Северная, 42а  
 телефон 68-08-09, факс: 68-09-77  
 адрес места осуществления деятельности  
 646024,  
 г. Исилькуль, ул.Ермолаева, д.49  
 телефон/факс: 20-309

Аттестат аккредитации  
 № РОСС RU.0001.511537  
 от 02.10.2015г.

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 07.06.2017

№ 1427

1. Проба, образец: Вода водопроводная
2. Место отбора: водоразборная колонка Омская область, Москаленский район, с. Волчанка
3. Наименование и адрес заказчика: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области., г. Омск . ул. 10 Лет Октября дом 98
4. Дата и время отбора проб: 05.06.2017 15:10
5. Дата и время получения проб, образцов: 05.06.2017 17:00
- 6.Дата окончания испытаний: 07.06.2017 10:02:12
7. Цель исследования: Бюджет плановый
8. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ Р 56237-14      ГОСТ 31942-2012      ГОСТ 31861-2012
9. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Погрешность	Допустимые величины
1	Запах при 20 градусах	ГОСТ 3351-74	0 балл		не более 2 балл
2	Мутность	ГОСТ 3351-74	менее 0,58 мг/дм <sup>3</sup>		не более 1,5 мг/дм <sup>3</sup>
3	Цветность	ГОСТ 31868-2012	менее 5 градусы		не более 20 градусы
4	Окисляемость перманганатная	ПНДЖ Ф 14.1:2:4.154-99	2,28 мгО/дм <sup>3</sup>	+0,32	не более 5 мгО/дм <sup>3</sup>
5	Нитраты	ГОСТ 33045-2014	менее 0,1 мг/дм <sup>3</sup>		не более 45 мг/дм <sup>3</sup>
6	Аммиак (по азоту)	ГОСТ 33045-2014	менее 0,1 мг/дм <sup>3</sup>		не более 2 мг/дм <sup>3</sup>
7	Железо	ГОСТ 4011-72	0,13 мг/дм <sup>3</sup>	+0,03	не более 0,3 мг/дм <sup>3</sup>
8	Хлориды	ГОСТ 4245-72	24,5 мг/дм <sup>3</sup>	+3,7	не более 350 мг/дм <sup>3</sup>
9	Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	6 КОЕ в 1 мл		не более 50 КОЕ в 1 мл
10	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены 0 КОЕ в 100мл		отсутствие КОЕ в 100мл
11	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены 0 КОЕ в 100 мл		отсутствие КОЕ в 100 мл

# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Погрешность	Допустимые величины
-------	--------------------------	------------------------	----------------------	-------------	---------------------

Испытания проведены  
Бураковская О.Н.

ф/лаборант Бычковская Е.Б.,

ФИО и подпись оформившего протокол

*Латухина Т.М.*

Латухина Т.М.

Руководитель (заместитель руководителя)  
испытательного лабораторного центра



Парфёнова Я.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека<sup>с 21/2/99</sup>  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области"  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Исилькульском районе"

юридический адрес 644116  
г. Омск, ул. 27-я Северная, 42а  
телефон 68-08-09, факс: 68-09-77  
адрес места осуществления деятельности  
646024,  
г. Исилькуль, ул.Ермолаева, д.49  
телефон/факс: 20-309

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU. 710032 от 24.04.2015г

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО  
ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЯ**

От 07.06.2017

№ 1429

1. Проба, образец Вода водопроводная  
место отбора водоразборная колонка Омская область, р.п. Москаленки ул. Комсомольская
2. Дата получения проб, образца 05.06.2017 г.  
Дата окончания испытаний 07.06.2017 10:08:39
3. На соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

Заключение: данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по показателям указанным в протоколе.

Заключение сделал

врач по общей гигиене Гаус Т.Ф.  
07.06.2017 г.

Главный врач

Гаус Т.Ф.







**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области"**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Исилькульском районе"**  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

юридический адрес 644116  
г. Омск, ул. 27-я Северная, 42а  
телефон 68-08-09, факс: 68-09-77  
адрес места осуществления деятельности  
646024,  
г. Исилькуль, ул.Ермолаева, д.49  
телефон/факс: 20-309

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.511537  
от 02.10.2015г.

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 07.06.2017

№ 1429

1. Проба, образец: Вода водопроводная
2. Место отбора: водоразборная колонка Омская область, р.п. Москаленки ул. Комсомольская
3. Наименование и адрес заказчика: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области., г. Омск . ул. 10 Лет Октября дом 98
4. Дата и время отбора проб: 05.06.2017 15:10
5. Дата и время получения проб, образцов: 05.06.2017 17:00
- 6.Дата окончания испытаний: 07.06.2017 10:08:39
7. Цель исследования: Бюджет плановый
8. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ Р 56237-14      ГОСТ 31942-2012      ГОСТ 31861-2012
9. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Погрешность	Допустимые величины
1	Запах при 20 градусах	ГОСТ 3351-74	0 балл		не более 2 балл
2	Мутность	ГОСТ 3351-74	менее 0,58 мг/дм <sup>3</sup>		не более 1,5 мг/дм <sup>3</sup>
3	Цветность	ГОСТ 31868-2012	менее 5 градусы		не более 20 градусы
4	Окисляемость перманганатная	ПНДЖ Ф 14.1:2.4.154-99	1,72 мгО/дм <sup>3</sup>	+0,48	не более 5 мгО/дм <sup>3</sup>
5	Нитраты	ГОСТ 33045-2014	менее 0,1 мг/дм <sup>3</sup>		не более 45 мг/дм <sup>3</sup>
6	Аммиак (по азоту)	ГОСТ 33045-2014	менее 0,1 мг/дм <sup>3</sup>		не более 2 мг/дм <sup>3</sup>
7	Железо	ГОСТ 4011-72	менее 0,1 мг/дм <sup>3</sup>		не более 0,3 мг/дм <sup>3</sup>
8	Хлориды	ГОСТ 4245-72	24,5 мг/дм <sup>3</sup>	+3,7	не более 350 мг/дм <sup>3</sup>
9	Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	5 КОЕв1 мл		не более 50 КОЕв1 мл
10	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены 0 КОЕв 100мл		отсутствие КОЕв 100мл
11	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены 0 КОЕв100 мл		отсутствие КОЕв100 мл

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Погрешность	Допустимые величины
	Испытания проведены Бураковская О.Н.		ф/лаборант Бычковская Е.Б.,		
	ФИО и подпись оформившего протокол		Латухина Т.М.		
	Руководитель (заместитель руководителя) испытательного лабораторного центра		Парфёнова Я.А.		

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области"**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Исилькульском районе"**  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

юридический адрес 644116  
г. Омск, ул. 27-я Северная, 42а  
телефон 68-08-09, факс: 68-09-77  
адрес места осуществления деятельности  
646024,  
г. Исилькуль, ул.Ермолаева, д.49  
телефон/факс: 20-309

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.511537  
от 02.10.2015г.

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 18.04.17

№ 843

1. Проба, образец: Вода водопроводная
2. Место отбора: колонка Омская область, р.п. Москаленки, ул. Комсомольская
3. Наименование и адрес заказчика: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области., г. Омск, ул. 10 Лет Октября дом 98
4. Дата и время отбора проб: 12.04.17 13:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 12.04.17 16:30
6. Дата окончания испытаний: 17.04.17 16:59:18
7. Цель исследования: Надзор ГиЗ Бюджет плановый
8. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ Р 56237-14      ГОСТ 31942-2012
9. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ



№ пп.	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Погрешность	Допустимые величины
1	Запах при 20 градусах	ГОСТ 3351-74	0 балл		не более 2 балл
2	Мутность	ГОСТ 3351-74	менее 0,58 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
3	Цветность	ГОСТ 31868-2012	менее 5 градусы		не более 20 градусы
4	Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	8 КОЕв1 мл		не более 50 КОЕв1 мл
5	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены 0 КОЕв 100мл		отсутствие КОЕв 100мл
6	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены 0 КОЕв100 мл		отсутствие КОЕв100 мл
7	Нитраты	ГОСТ 33045-2014	менее 0,1 мг/дм3		не более 45 мг/дм3
8	Аммиак (по азоту)	ГОСТ 33045-2014	менее 0,1 мг/дм3		не более 2 мг/дм3
9	Железо	ГОСТ 4011-72	0,21 мг/дм3	+0,05	не более 0.3 мг/дм3
10	Хлориды	ГОСТ 4245-72	29,7 мг/дм3	+4,5	не более 350 мг/дм3
11	Окисляемость перманганатная	ПНД 14.1:2.4.154-99	1,96 мгО/дм3	+0,55	не более 5 мгО/дм3

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Частичная перепечатка или копирование протокола испытаний без разрешения ИЛЦ запрещена!

Код 2172038

Страница 1 из 2

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Погрешность	Допустимые величины
	Испытания проведены Бураковская О.Н.		ф/лаборант Бычковская Е.Б.,		
	ФИО и подпись оформившего протокол		Латухина Т.М.		
	Руководитель (заместитель руководителя) испытательного лабораторного центра		Парфёнова Я.А.		



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области"  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Исилькульском районе"

юридический адрес 644116  
г. Омск, ул. 27-я Северная, 42а  
телефон 68-08-09, факс: 68-09-77  
адрес места осуществления деятельности  
646024,  
г. Исилькуль, ул.Ермолаева, д.49  
телефон/факс: 20-309

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU. 710032 от 24.04.2015г

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО  
ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЯ**

От 18.04.17

№ 843

1. Проба, образец      Вода водопроводная  
место отбора      колонка Омская область, р.п. Москаленки, ул. Комсомольская
2. Дата получения проб, образца      12.04.17 г.  
Дата окончания испытаний      17.04.17 16:59:18
3. На соответствие требованиям      СанПиН 2.1.4.1074-01


Заключение: данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения" по показателям указанным в протоколе.

Заключение сделал

врач по общей гигиене Гаус Т.Ф.  
18.04.17 г.

Главный врач

Гаус Т.Ф.





**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области"**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Исилькульском районе"**  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

юридический адрес 644116  
г. Омск, ул. 27-я Северная, 42а  
телефон 68-08-09, факс: 68-09-77  
адрес места осуществления деятельности  
646024,  
г. Исилькуль, ул.Ермолаева, д.49  
телефон/факс: 20-309

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU 0001 511537  
от 02.10.2015г.

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 10.03.17

№ 790

1. Проба, образец: Вода водопроводная
2. Место отбора: насосная, Омская область, р.п. Москаленки
3. Наименование и адрес заказчика: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области, г. Омск ул. 10 Лет Октября дом 98
4. Дата и время отбора проб: 05.04.17 18:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 05.04.17 17:30
6. Дата окончания испытаний: 07.04.17 15:56:13
7. Цель исследования: Надзор ГиЗ Бюджет плановый
8. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ Р 56237-14      ГОСТ 31942-2012
9. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Погрешность	Допустимые величины
1	Запах при 20 градусах	ГОСТ 3351-74	0 балл		не более 2 балл
2	Мутность	ГОСТ3351-74	менее 0,58 мг/дм3		мг/дм3
3	Цветность	ГОСТ31868-2012	менее 5 градусы		градусы
4	Окисляемость перманганатная	ПНДФ14.1:2:4.154-99	1,92 мгО2/дм3	+/-0,54	мгО2/дм3
5	Нитраты	ГОСТ33045-2014	менее 0,1 мг/дм3		мг/дм3
6	Аммиак (по азоту)	ГОСТ33045-2014	менее 0,1 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
7	Железо	ГОСТ4011-72	0,21 мг/дм3	+/-0,05	мг/дм3
8	Хлориды	ГОСТ4245-72	24,75 мг/дм3	+/-3,71	мг/дм3
9	Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	9 КОЕ в 1 мл		не более 50 КОЕ в 1 мл
10	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены 0 КОЕ в 100мл		КОЕ в 100мл
11	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены 0 КОЕ в 100мл		КОЕ в 100мл

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Погрешность	Допустимые величины
-------	--------------------------	------------------------	----------------------	-------------	---------------------

Испытания проведены

ф/л Бураковская О.Н., Миклухина Т.В.

ФИО и подпись оформившего протокол



Латухина Т.М.

Руководитель (заместитель руководителя)  
испытательного лабораторного центра

Парфёнова Я.А.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Исилькульском районе"

юридический адрес 644116  
г. Омск, ул. 27-я Северная, 42а  
телефон 68-08-09, факс: 68-09-77  
адрес места осуществления деятельности  
646024,  
г. Исилькуль, ул.Ермолаева, д.49  
телефон/факс: 20-309

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU. 710032 от 24.04.2015г.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЯ

От 10.03.17

№ 790

1. Проба, образец **Вода водопроводная**  
место отбора **насосная, Омская область, р.п. Москаленки**
2. Дата получения проб, образца **05.04.17 г.**  
Дата окончания испытаний **07.04.17 15:56:13**
3. На соответствие требованиям **СанПиН 2.1.4.1074-01**

Заключение: Данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества." по показателям указанным в протоколе.

Заключение сделал

врач по общей гигиене Гаус Т.Ф.  
10.04.17 г.

Главный врач

Гаус Т.Ф.





**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области"  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Исилькульском районе"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

юридический адрес 644116  
г. Омск, ул. 27-я Северная, 42а  
телефон 68-08-09, факс: 68-09-77  
адрес места осуществления деятельности  
646024,  
г. Исилькуль, ул.Ермолаева, д.49  
телефон/факс: 20-309

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.511537  
от 02 10 2015г

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 10.03.17

№ 787

1. Проба, образец: Вода водопроводная
2. Место отбора: водоразборная колонка, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Комсомольская
3. Наименование и адрес заказчика: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области., г. Омск . ул. 10 Лет Октября дом 98
4. Дата и время отбора проб: 05.04.17 18:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 05.04.17 17:30
- 6.Дата окончания испытаний: 07.04.17 16:05:34
7. Цель исследования: Надзор ГиЗ Бюджет плановый
8. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ Р 56237-14      ГОСТ 31942-2012
9. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Погрешность	Допустимые величины
1	Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	8 КОЕв1 мл		не более 50 КОЕв1 мл
2	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены 0 КОЕв 100мл		отсутствие КОЕв 100мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены 0 КОЕв100 мл		отсутствие КОЕв100 мл
4	Нитраты	ГОСТ33045-2014	менее 0,1 мг/дм3		не более 45 мг/дм3
5	Аммиак (по азоту)	ГОСТ33045-2014	менее 0,1 мг/дм3		не более 2 мг/дм3
6	Железо	ГОСТ4011-72	0,26 мг/дм3	+/-0,07	не более 0,3 мг/дм3
7	Хлориды	ГОСТ 4245-72	29,7 мг/дм3	+/-4,5	не более 350 мг/дм3
8	Запах при 20 градусах	ГОСТ 3351-74	0 балл		не более 2 балл
9	Мутность	ГОСТ3351-74	менее 0,58 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
10	Цветность	ГОСТ31868-2012	менее 5 градусы		не более 20 градусы
11	Окисляемость перманганатная	ПНДФ14.1:2.4.154-99	1,84 мгО2/дм3	+/-0,52	не более 5 мгО2/дм3

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Частичная перепечатка или копирование протокола испытаний без разрешения ИЛЦ запрещена!

Код 2171906

Страница 1 из 2

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Погрешность	Допустимые величины
-------	--------------------------	------------------------	----------------------	-------------	---------------------

Испытания проведены

ф/л Миклухина Т.В., Бураковская О.Н.

ФИО и подпись оформившего протокол



Латухина Т.М.

Руководитель (заместитель руководителя)  
испытательного лабораторного центра

Парфёнова Я.А.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Исилькульском районе"

юридический адрес 644116  
г. Омск, ул. 27-я Северная, 42а  
телефон 68-08-09, факс: 68-09-77  
адрес места осуществления деятельности  
646024,  
г. Исилькуль, ул.Ермолаева, д.49  
телефон/факс: 20-309

Аттестат аккредитации  
№ RA RU. 710032 от 24.04.2015г.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЯ

От 10.03.17

№ 787

1. Проба, образец Вода водопроводная  
место отбора водоразборная колонка, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Комсомольская
2. Дата получения проб, образца 05.04.17 г.  
Дата окончания испытаний 07.04.17 16:05:34
3. На соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01


Заключение: Данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества." по показателям указанным в протоколе.

Заключение сделал

врач по общей гигиене Гаус Т.Ф.  
10.04.17 г.

Главный врач

Гаус Т.Ф.

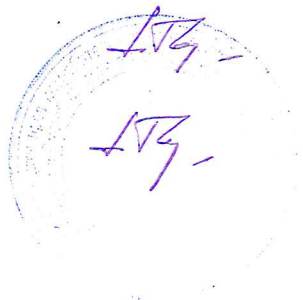



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Исилькульском районе"

юридический адрес 644116  
г. Омск, ул. 27-я Северная, 42а  
телефон 68-08-09, факс: 68-09-77  
адрес места осуществления деятельности  
646024,

г. Исилькуль, ул. Ермолаева, д. 49

телефон/факс: 20-309

Аттестат аккредитации

№ RA RU 710032 от 24.04.2015г.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЯ

От 25.03.17

№ 1234

1. Проба, образец **Вода водопроводная**  
место отбора **колодка р.п. Москаленки, ул. Комсомольская**
2. Дата получения проб, образца **17.05.17 г.**  
Дата окончания испытаний **23.05.17 15:15:23**
3. На соответствие требованиям **СанПиН 2.1.4.1074-01**

Заключение: данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по показателям указанным в протоколе.


Заключение сделал

врач по общей гигиене Гаус Т.Ф.

23.05.17 г.

Главный врач

Гаус Т.Ф.

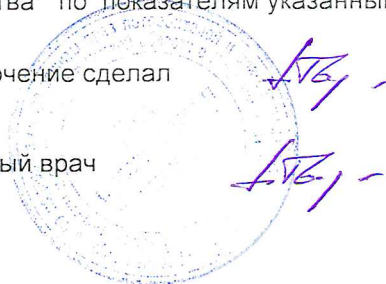





**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области"**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Исилькульском районе"**  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

юридический адрес 644116  
г. Омск, ул. 27-я Северная, 42а  
телефон 68-08-09, факс: 68-09-77  
адрес места осуществления деятельности  
646024,  
г. Исилькуль, ул.Ермолаева, д.49  
телефон/факс: 20-309

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU 0001 511537  
от 02.10.2015г.

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 23.05.17

№ 1233

1. Проба, образец: Вода водопроводная
2. Место отбора: кран насосной р.п. Москаленки
3. Наименование и адрес заказчика: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области., г. Омск . ул. 10 Лет Октября дом 98
4. Дата и время отбора проб: 17.05.17 15:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 17.05.17 17:00
- 6.Дата окончания испытаний: 23.05.17 15:08:05
7. Цель исследования: Надзор ГиЗ Бюджет плановый
8. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ Р 56237-14      ГОСТ 31942-2012      ГОСТ 31861-2012
9. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПин 2.1.4.1074-01

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Погрешность	Допустимые значения
1	Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	5 КОЕ в 1 мл		не более 5 КОЕ в 1 мл
2	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены 0 КОЕ в 100мл		отсутствие КОЕ в 100мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены 0 КОЕ в 100 мл		отсутствие КОЕ в 100 мл
4	Нитраты	ГОСТ 33045-2014	менее 0,1 мг/дм3		не более 45 мг/дм3
5	Аммиак (по азоту)	ГОСТ 33045-2014	менее 0,1 мг/дм3		не более 2 мг/дм3
6	Железо	ГОСТ 4011-72	0,14 мг/дм3	+/-0,04	не более 0,3 мг/дм3
7	Хлориды	ГОСТ 4245-72	24,75 мг/дм3	+/-3,71	не более 350 мг/дм3
8	Окисляемость перманганатная	ПНДФ 14.1:2.4.154-99	3,16 мгО2/дм3	+/-0,44	не более 5 мгО2/дм3
9	Запах при 20 градусах	ГОСТ 3351-74	0 балл		не более 2 балл
10	Мутность	ГОСТ 3351-74	менее 0,58 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
11	Цветность	ГОСТ 31868-2012	менее 5 градусы		не более 20 градусы

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Частичная перепечатка или копирование протокола является нарушением законодательства!

Код 2172515

Страница 1 из 2

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Погрешность	Допустимые величины
-------	--------------------------	------------------------	----------------------	-------------	---------------------

Испытания проведены  
Бычкова Е.Б.


ф/лаборант Бураковская О.Н.,

ФИО и подпись оформившего протокол

Латухина Т.М.

Руководитель (заместитель руководителя)  
испытательного лабораторного центра

Парфёнова Я.А.



юридический адрес 644116  
г. Омск, ул. 27-я Северная, 42а  
телефон 68-08-09, факс: 68-09-77  
адрес места осуществления деятельности  
646024,  
г. Исилькуль, ул. Ермолаева, д. 49  
телефон/факс: 20-309

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU 710032 от 24 04 2015г

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЯ

От 23.05.17

№ 1233

1. Проба, образец **Вода водопроводная**  
место отбора **кран насосной р.п. Москаленки**
2. Дата получения проб, образца **17.05.17 г.**  
Дата окончания испытаний **23.05.17 15:08:05**
3. На соответствие требованиям **СанПиН 2.1.4.1074-01**

Заключение: данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по показателям указанным в протоколе.


Заключение сделал

врач по общей гигиене Гаус Т.Ф.

23.05.17 г.

Главный врач

Гаус Т.Ф.







**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области"**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Исилькульском районе"**  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

юридический адрес 644116  
г. Омск, ул. 27-я Северная, 42а  
телефон 68-08-09, факс: 68-09-77  
адрес места осуществления деятельности  
646024,  
г. Исилькуль, ул.Ермолаева, д.49  
телефон/факс: 20-309

Аггестат аккредитации  
№ РОСС RU 0001 511537  
от 22.10.2015г.

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 25.03.17

№ 1234

1. Проба, образец: Вода водопроводная
2. Место отбора: колонка р.п. Москаленки, ул. Комсомольская
3. Наименование и адрес заказчика: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области., г. Омск . ул. 10 Лет Октября дом 98
4. Дата и время отбора проб: 17.05.17 15:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 17.05.17 17:00
6. Дата окончания испытаний: 23.05.17 15:15:23
7. Цель исследования: Надзор ГиЗ Бюджет плановый
8. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ Р 56237-14      ГОСТ 31942-2012      ГОСТ 31861-2012
9. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Погрешность	Допустимые величины
1	Запах при 20 градусах	ГОСТ 3351-74	0 балл		не более 2 балл
2	Мутность	ГОСТ3351-74	менее 0,58 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
3	Цветность	ГОСТ31868-2012	менее 5 градусы		не более 20 градусы
4	Окисляемость перманганатная	ПНДФ14.1:2.4.154-99	3,4 мгО2/дм3	+/-0,5	не более 5 мгО2/дм3
5	Нитраты	ГОСТ33045-2014	менее 0,1 мг/дм3		не более 45 мг/дм3
6	Аммиак (по азоту)	ГОСТ33045-2014	менее 0,1 мг/дм3		не более 2 мг/дм3
7	Железо	ГОСТ 4011-72	0,13 мг/дм3	+/-0,03	не более 0,3 мг/дм3
8	Хлориды	ГОСТ 4245-72	24,75 мг/дм3	+/-3,71	не более 350 мг/дм3
9	Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	7 КОЕв1 мл		не более 50 КОЕв1 мл
10	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены 0 КОЕв 100мл		отсутствие КОЕв 100мл
11	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены 0 КОЕв100 мл		отсутствие КОЕв100 мл

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Частичная перепечатка или копирование протокола испытаний без разрешения ИЦЦ запрещена!

Код 2172516

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Погрешность	Допустимые величины
	Испытания проведены Бураковская О.Н.		ф/лаборант Бычковская Е.Б.,		
	ФИО и подпись оформившего протокол		Латухина Т.М.		
	Руководитель (заместитель руководителя) испытательного лабораторного центра		Парфёнова Я.А.		



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области"**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Исилькульском районе"**  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

юридический адрес 644116  
г. Омск, ул. 27-я Северная, 42а  
телефон 68-08-09, факс: 68-09-77  
адрес места осуществления деятельности  
646024,  
г. Исилькуль, ул.Ермолаева, д.49  
телефон/факс: 20-309

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.511537  
от 02.10.2015г.

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 18.01.17

№ 44

1. Проба, образец: Вода водопроводная
2. Место отбора: вода из крана Омская область, р.п. Москаленки, ул. Пушкина,1.
3. Наименование и адрес заказчика: ТОУ Роспотребнадзора по Омской области в Исилькульском районе, г. Исилькуль, ул. Ермолаева дом 49
4. Дата и время отбора проб: 16.01.17 14:20
5. Дата и время получения проб, образцов: 16.01.17 16:00
6. Дата окончания испытаний: 18.01.17 10:24:00
7. Цель исследования: Бюджет внеплановый
8. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
9. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Погрешность	допустимые значения
1	Колифаги	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены 0 БОЕ в 100мл		не допускаются БОЕ в 100мл
2	Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	12 КОЕ в 1 мл		50 КОЕ в 1 мл
3	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены 0 КОЕ в 100мл		не допускаются КОЕ в 100мл
4	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены 0 КОЕ в 100мл		не допускаются КОЕ в 100мл

Испытания проведены

ф/лаборант Бычковская Е.Б.


ФИО и подпись оформившего протокол

*Латухина Т.М.*

Латухина Т.М.

Руководитель (заместитель руководителя)  
испытательного лабораторного центра

Парфёнова Я.А.

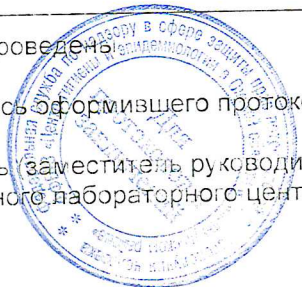



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 21/44  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области"  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Исилькульском районе"

юридический адрес 644116  
г. Омск, ул. 27-я Северная, 42а  
телефон 68-08-09, факс: 68-09-77  
адрес места осуществления деятельности  
646024,  
г. Исилькуль, ул. Ермолаева, д.49  
телефон/факс: 20-309

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU. 710032 от 24.04.2015г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО  
ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЯ**

От 18.01.17

№ 44

1. Проба, образец Вода водопроводная  
место отбора вода из крана Омская область, р.п. Москаленки, ул. Пушкина, 1.
2. Дата получения проб, образца 16.01.17 г.  
Дата окончания испытаний 18.01.17 10:24:00
3. На соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

Закключение, данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям /указанным в протоколе

Закключение сделал

врач по общей гигиене Гаус Т.Ф.  
18.01.17 г.

Главный врач

Гаус Т.Ф.



